


吕梁市第三人民医院附属配电外线工程拟选址公示图

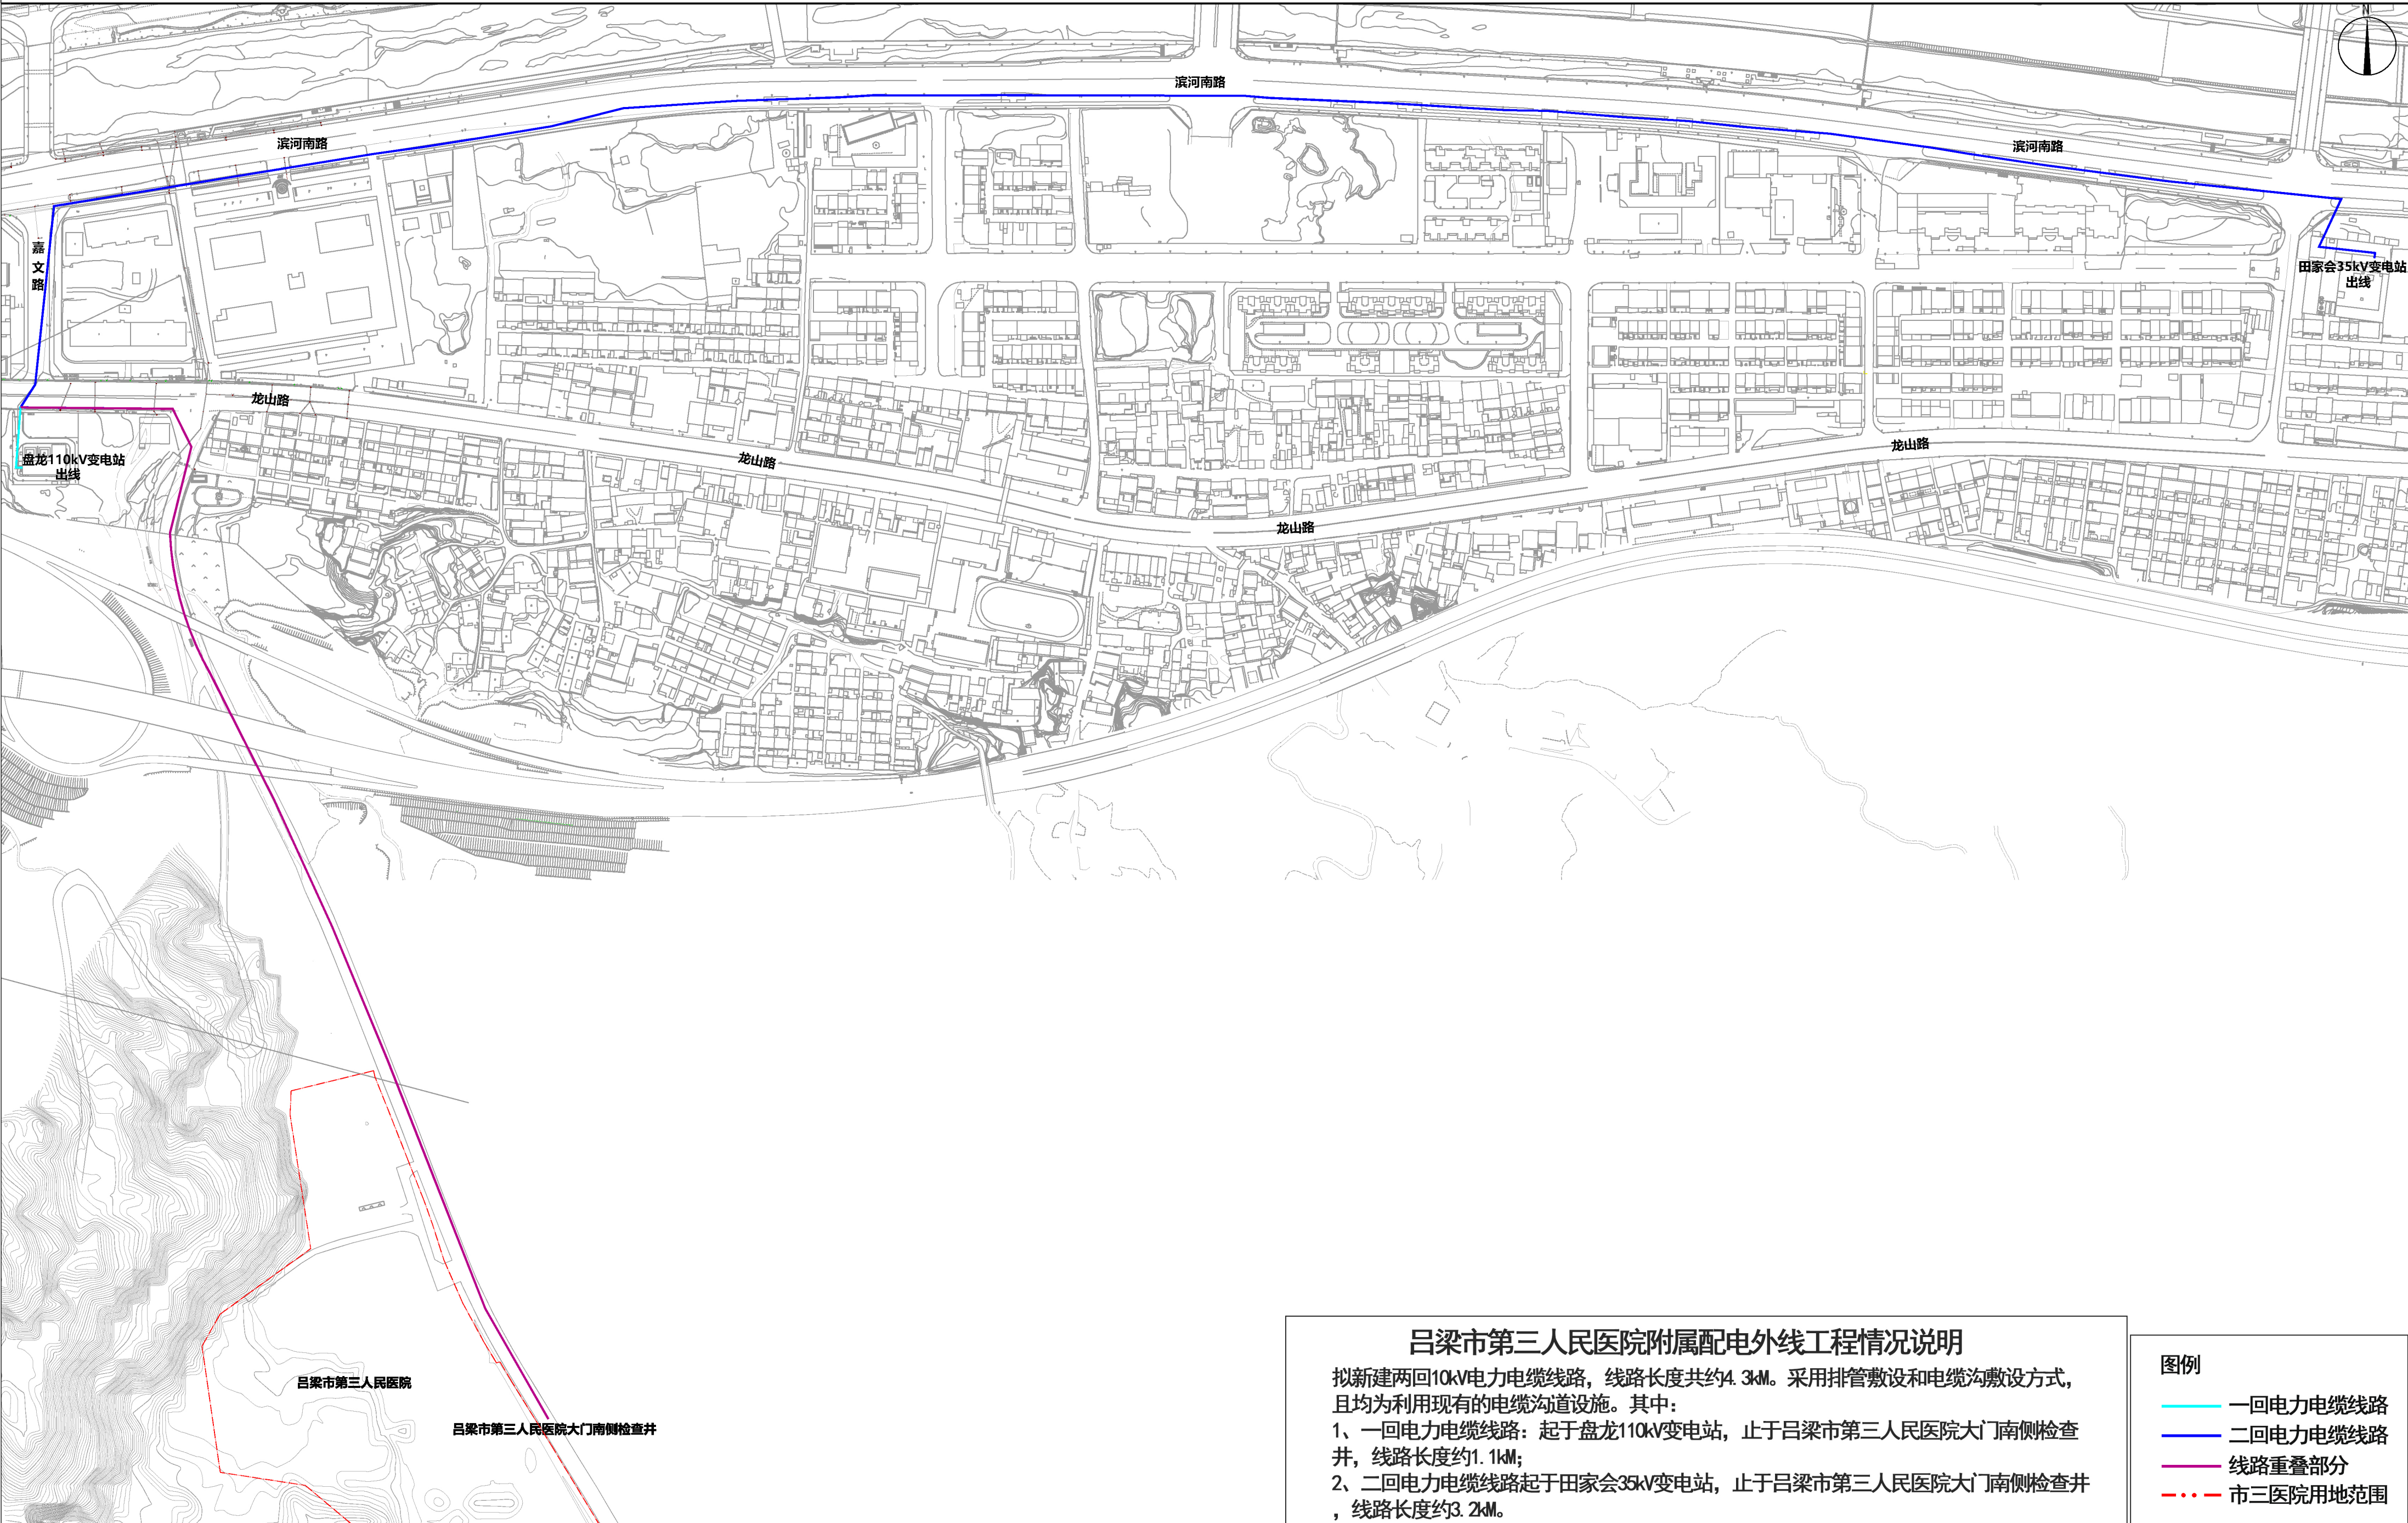

吕梁市第三人民医院附属配电外线工程情况说明

拟新建两回10kV电力电缆线路，线路长度共约4.3km。采用排管敷设和电缆沟敷设方式，且均为利用现有的电缆沟道设施。其中：

- 1、一回电力电缆线路：起于盘龙110kV变电站，止于吕梁市第三人民医院大门南侧检查井，线路长度约1.1km；
- 2、二回电力电缆线路起于田家会35kV变电站，止于吕梁市第三人民医院大门南侧检查井，线路长度约3.2km。

图例

- 一回电力电缆线路
- 二回电力电缆线路
- 线路重叠部分
- 市三医院用地范围