

山西省住房和城乡建设厅

晋建城函〔2024〕270号

山西省住房和城乡建设厅 关于开展全省城镇燃气行业安全大检查暨燃气 经营许可证动态考核的通知

各市城（乡）管理局、行政审批局，吕梁、长治、晋城市住房和城乡建设局：

为加强我省城镇燃气企业安全管理，切实保障人民群众财产安全。按照年度工作安排，结合全国及我省城镇燃气安全专项整治工作方案要求，决定开展全省燃气经营行业安全大检查暨燃气经营许可证动态考核，现将有关情况通知如下：

一、检查范围

辖区内所有城镇燃气企业，包括管道燃气企业、汽车加气站、液化石油气充装站等。

二、检查时间

2024年3月13日—2024年9月30日

三、检查内容

（一）检查各市、县燃气管理部门落实国家及我省城镇燃气安全专项整治推进情况、管道燃气企业主体整合情况、瓶装液化

石油气标准化建设情况、城镇燃气企业安全生产标准化建设定级办法推进情况、重大安全隐患督办处罚情况以及此次大检查组织开展情况等。

(二) 检查燃气管道设施管理维护情况、燃气工程建设及验收备案情况、入户安全检查情况、从业人员持证情况、应急预案制定及演练情况、安全教育培训情况、安全管理制度建设情况、安全宣传实施情况等。

三、检查步骤及方法

(一) 燃气企业自查阶段(3月13日—3月20日)

燃气企业根据企业类型(管道燃气、汽车加气、瓶装液化气),填报《许可证动态考核申请表》(附件1)、《燃气经营企业考核申报表》(附件2),按照《燃气企业安全生产管理考核评价表》(附件3、4、5)要求以及落实各级处罚情况准备资料,并将以下资料按照顺序整理成书面材料,使用A4纸双面复印,附目录和页码统一胶装,一式一份,逐页加盖印章。

1. 《许可证动态考核申请表》(附件1)、《燃气经营企业考核申报表》(附件2),《燃气企业安全生产管理考核评价表》(附件3、4、5);

2. 安全生产责任书签订情况;

3. 与气源供应企业签订的供用气合同书及燃气气质检测报告(有效期一年);

4. 主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修等人员专业培训考核合格证书及继续教育情况,企业与上述从业人

员签订的劳动合同及近三个月缴纳社会保险的证明；

5. 安全管理制度建设情况，主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等；

6. 燃气设施建设工程竣工验收合格及备案情况；

7. 应急预案编制情况、备案情况及演练情况；安全现状评价报告、双重预防机制建设情况；

8. 从业人员培训计划及开展情况；

9. 各级处罚落实情况。

（二）属地燃气管理部门检查阶段（3月21日—4月10日）

属地燃气管理部门赴现场逐项进行检查打分，并在企业装订成册的《燃气经营企业考核申报表》（附件2）上“属地管理部门”一栏填写检查考核意见、得分并加盖公章。属地燃气管理部门应于4月10日前，将企业装订成册的资料以及填写的城镇燃气安全检查反馈意见复件上报设区的市燃气管理部门。

（三）设区的市燃气管理部门复核阶段（4月10日—4月25日）

设区的市燃气管理部门根据属地燃气管理部门检查意见，实地抽查部分燃气企业，抽查比例需大于30%。并结合市级安全检查、企业参加继续教育培训、隐患整改等情况，在《燃气经营企业考核申报表》（附件2）上“市级主管部门审查意见”一栏填写审查意见、得分并加盖公章。设区的市燃气管理部门应于4月25

日前，将企业装订成册的资料以及填写的城镇燃气安全检查反馈意见复印件上报省住建厅，同时以正式件的形式报省住建厅市级审查情况，并附企业资料名录。设区的市燃气管理部门要认真核查企业数量，确保不遗漏一家燃气企业。

（四）省住建厅抽查阶段（5月6日—5月30日）

省住建厅根据考核意见，指导各市抓实抓细燃气安全生产工作，同时实地抽查部分燃气企业，进一步加强我省城镇燃气安全风险管控，维护好燃气领域安全环境。

（五）企业整改阶段（6月1日—7月30日）

属地燃气管理部门要根据检查结果，督促企业在规定时间内做好燃气安全隐患整改工作（未取得燃气经营许可证的企业要在整改时限内尽快取得燃气经营许可证），落实燃气领域安全生产主体责任。

（六）属地管理部门复核阶段（8月1日—8月30日）

属地管理部门要严格落实部门监管责任，认真对企业的整改情况进行复核，实现既有隐患全部消除、新增隐患动态清零，确保不发生一起燃气事故。

（七）省级交叉检查阶段（9月1日—9月30日）

省住建厅将指导各市开展省级交叉检查，灵活运用查看资料、座谈交流、明察暗访等方式，检查企业燃气安全隐患整改情况，确保交叉检查实效。加强交流学习，取长补短，建立长期联系对接机制。

四、考核评价等次及结果应用

考核评价结果分为合格、基本合格、不合格三个等级。

80—100 分（含 80 分）为合格，70—80 分（含 70 分）为基本合格，小于 70 为不合格。

五、有关要求

（一）燃气企业要积极配合管理部门检查，如实填写相关资料（见附件），按时上报，并对提供材料的真实性负责。

（二）各级燃气管理部门要高度重视此项工作，及时将检查发现的问题隐患以“附件 6”的方式反馈相关企业，明确整改时限及整改要求，对一时难以整改的问题隐患，安排专家进行一对一帮扶，确保问题隐患及时消除。对违反相关法律法规的依法给予行政处罚。各级燃气管理部门可聘请第三方机构做好燃气安全检查工作。

（三）对存在重大安全隐患且整改不到位、不具备安全生产经营条件的燃气企业，设区的市燃气管理部门商请市审批部门注销其燃气经营许可证。

联 系 人：常江 张学帅

联系方式：0351-3581193

电子邮箱：sxcsrcjb@163.com

附件：1. 许可证动态考核申请表（表1）

2. 燃气经营企业考核申报表（表 2）

3. 管道燃气企业考核评价表（表3）

4. 瓶装燃气企业考核评价表（表4）

5. 燃气汽车加气企业考核评价表（表5）

6. 城镇燃气安全检查反馈意见表（表6）

山西省住房和城乡建设厅

2024年3月12日

（主动公开）

附件 1

许可证动态考核申请表

申报企业: _____ (公章)

填表日期: _____年_____月

企业法定代表人声明

本人 （法定代表人） （身份证号码）郑重声明，本单位此次申请办理的事项中，所提交的各种材料是真实、合法、有效、准确、完整的，复印件与原件是一致的。如有隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，同意撤销并上交所颁发的证书，自愿接受黑名单管理，同时承担一切法律责任。

（公章）

企业法定代表人签名：

年 月 日

一、企业基本情况


企业名称				
法定代表人		身份证号		
企业地址		手机号		
联系姓名		联系电话		
企业性质		注册资金		
许可证编号				
管道燃气企业	高压管网 (km)		居民用户	
	中压管网 (km)		餐饮用户	
	低压管网 (km)		工业用户	
汽车加气站	已建成 (座)		隶属本企业 (座)	
	压缩机 (台)		加气机 (台 / 枪)	
	压缩机型号		日供气能力	
瓶装燃气企业	储罐 (台)		残液储罐 (台)	
	压缩机 (台)		灌装秤 (套)	
	消防水泵 (台)		自有钢瓶 (个)	
	储罐总容积 (m ³)		年供气能力 (吨)	
	居民用户 (户)		工商业用户 (户)	
瓶装燃气供应 站点	钢瓶 (个)			
	居民用户 (户)			
	工商业用户 (户)			
	年供气能力 (吨)			

二、企业简介

--

注：本简介可复制加页。

三、企业组织机构框图

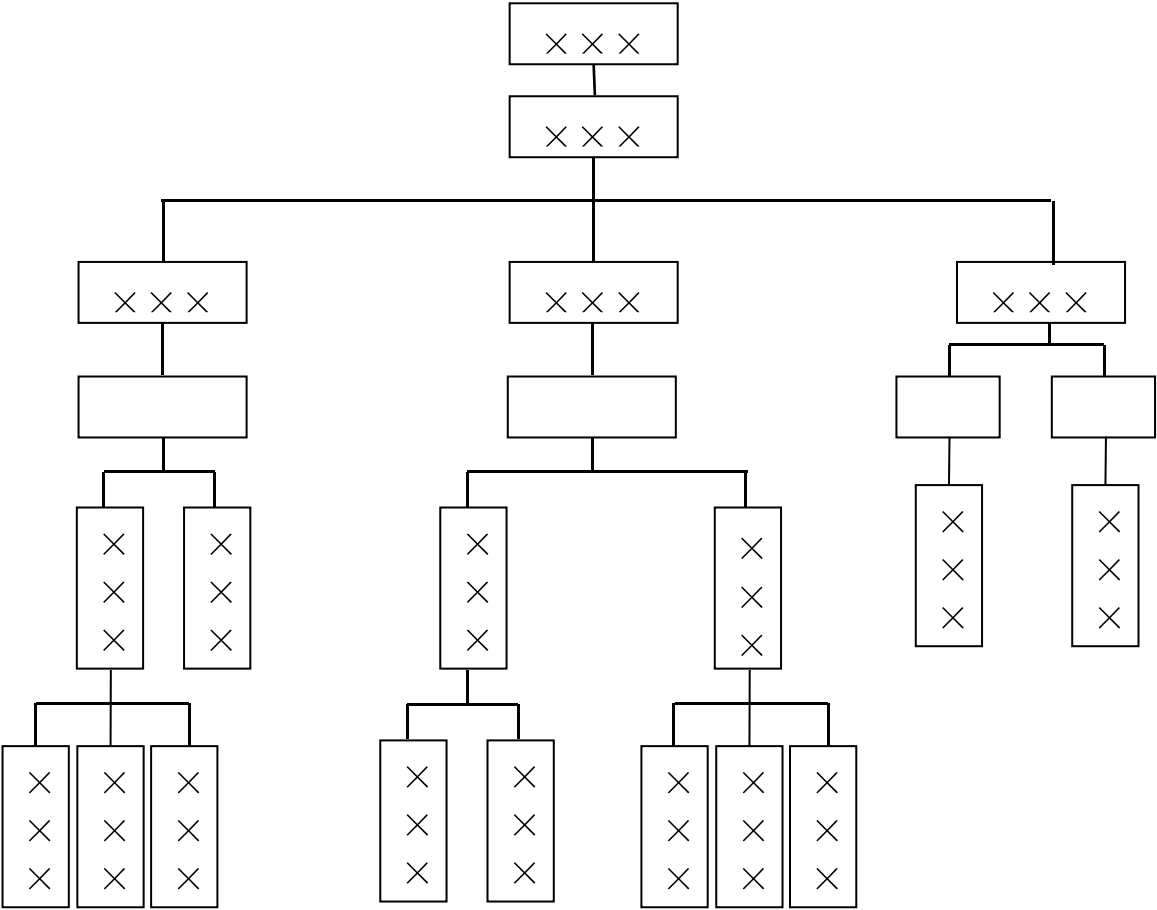

四、企业管理人员及一线操作人员名单

序号	姓名	性别	身份证号	职务	专业	燃气从业资格证书编号

五、应急抢险车辆、设备、工具

序号	名称	规格型号	数量	完好程度

附件 2

燃气经营企业考核申报表

企业名称			
企业详细地址			
法定代表人		经营负责人	
单位联系人		联系电话	
经营许可证 编号		经营许可证 有效期限	
属地管理部门 检查得分	(单位公章) 年 月 日		
市级主管部门 审查意见	(单位公章) 年 月 日		
省级主管部门 审定意见 (注：意见分为 合格、基本合格、 不合格)	(单位公章) 年 月 日		

附件 3

管道燃气企业考核评价表

检查项目	序号	检 查 内 容	检 查 要 求	分值	检查得分
经营许可 条件符合 情况	1	有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源。	查阅与气源供应企业签订供用气合同和气质检测报告。	2	
	2	有符合国家标准的燃气设施。	查阅各类设施（包括压力管道容器、静电防雷、消防设施等）检验有效证明。有一项不达标，直接视为“不合格”。	2	
	3	有符合安全要求的固定经营场所。	查阅固定经营场所的产权证明或房屋租赁协议。	2	
	4	企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格，经专业培训并合格的人员、数量与企业经营规模相适应。	按企业规模最低配置标准查阅领证情况及人员在岗情况。	2	
	5	燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等是否发生变化，是否发生分立、合并。	现场查阅相关材料。	2	
	6	是否按要求报送企业年度报告。	查阅报送文本。	2	
组织机构	7	有清晰的安全管理组织架构。	查看文件；现场检查证件，证件在有效期内；询问相关人员。	2	
	8	有专门的安全管理机构。		2	
	9	专、兼职安全管理人员符合规定。		2	
	10	各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。		2	
安全目标 与责任	11	安全管理目标列入企业生产计划。	查看文件及相关记录；询问相关人员。	1	
	12	安全目标责任具体、分解落实。		1	
	13	有足额安全费用保证安全目标实现。		1	

检查项目	序号	检查内容	检查要求	分值	检查得分
安全制度与安全责任制	14	有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行。	查看文件资料；查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；询问相关人员。	1	
	15	各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。		1	
	16	责任与奖惩清楚。		1	
安全教育培育	17	企业员工教育培训计划内容具体、落实到位。	查看培训计划及落实情况；抽查现场人员1—2人对安全知识掌握程度；现场查看劳动防护用品佩戴情况；抽查现场人员1—2人对本岗位工作要求的掌握能力；抽查1—2份新员工安全教育、考核记录；检查特种作业人员证书原件或复印件，证件在有效期内。	1	
	18	员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴和使用劳动防护用品。		1	
	19	员工实际操作能力能满足岗位要求。		2	
	20	新入职员工开展安全教育。		1	
	21	特种作业人员、特种设备作业人员及管理人员按规定取得资格（质）证书，持证上岗。		2	
安全检查	22	有完善的安全检查管理制度。	查看文件制度及检查规定等；查看原始记录及隐患整改记录；询问相关人员。	2	
	23	有重大节假日、季节性和特殊时期的安全检查规定。		2	
	24	制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作。		2	
	25	按照“五落实”原则对检查出的隐患进行整改。		2	
	26	各项检查相关记录真实、完整。		2	
用户安全管理	27	按规定定期对居民用户、工商业、工业用户入户进行安全检查。	抽查1—2份安检记录及隐患整改通知；查看安全宣传及教育相关资料；现场询问安装、维修等相关人员。	2	
	28	及时整改户内安全隐患。		2	
	29	开展用户安全用气宣传工作；定期向用户提供安全教育或培训。		2	
	30	户内安全检查、宣传及教育培训记录真实、完整。		2	

检查项目	序号	检查内容	检查要求	分值	检查得分
场站安全管理	31	有场站管理制度及操作规程。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	2	
	32	定期对场站设备进行保养维护维修。		2	
	33	各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。		2	
管网安全管理	34	管网资料真实完整。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	2	
	35	定期对管网及附属设施进行巡视，开展泄漏性测量工作。		2	
	36	开展管网及附属设施安全宣传。		2	
	37	管网巡线、检测及宣传等记录完整、真实，并对漏气隐患进行分析。		2	
应急管理	38	结合实际，完善本燃气企业储备设施和能力。	抽查相关工作记录和原始资料；现场检查。	2	
	39	有完善且符合实际的燃气应急预案并定期组织应急演练。		2	
抢险抢修管理	40	有抢险队伍及装备，抢险人员24小时值班。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	1	
	41	有对外公布的燃气抢险电话，按规定对用户报险及时处置。		1	
事故管理	42	有生产安全事故应急预案并在行业管理部门备案。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	2	
	43	按“四不放过”原则处理各类事故。		2	
	44	对各类事故事件进行统计分析，有控制措施。		2	
	45	事故档案归档及时，材料完整，保存完好。		1	
危险源管理	46	危险源准确具体；重大危险源评估、建档；	抽查企业风险等级及隐患排查治理双重预防机制建立情况；抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求；现场检查。	2	
	47	处置对策明确，管理方法清楚。		2	
	48	各级人员和各单位明确危险源管理要求。		2	

检查项目	序号	检 查 内 容	检 查 要 求	分值	检查得分
消防安全管理	49	有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织消防演练。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	1	
	50	办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。		1	
施工安全管理	51	施工方案有安全措施。	抽查某一个施工项目的资料。	2	
	52	施工相关记录完整、真实。		2	
服务质量评价	53	定期开展用户满意度调查收集用户建议	查阅相关资料；随机向用户了解。	2	
	54	对媒体及用户的投诉，有反馈，有记录。		2	
	55	向社会公布服务和监督电话，并保持电话畅通。		2	
	56	向用户提供方便快捷的缴费渠道，并提供合法的收费凭证。		2	
	57	公示报装等办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据和应提交的相应资料。		2	

总得分：

核查人：

核查日期：

附件 4

瓶装燃气企业考核评价表

检查项目	序号	检查内容	检查要求	分值	检查得分
经营许可证条件符合情况	1	有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源。	查阅与气源供应企业签订供用气合同和气质检测报告。	2	
	2	有符合国家标准的燃气设施。	查阅各类设施（包括压力管道容器、静电防雷、消防设施等）检验有效证明。有一项不达标，直接视为“不合格”。	2	
	3	有符合安全要求的固定经营场所。	查阅固定经营场所的产权证明或房屋租赁协议。	2	
	4	企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格，经专业培训并合格的人员、数量与企业经营规模相适应。	按企业规模要求配置，查阅领证情况。	2	
	5	燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等是否发生变化，是否发生分立、合并。	现场查阅相关材料。	2	
	6	是否按要求报送企业年度报告。	查阅报送文本。	2	
组织机构及资格）质	7	有安全管理机构。	查看文件；现场检查证件；证件在有效期内；询问相关人员。	2	
	8	专、兼职安全管理人员符合规定。		2	
	9	各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。		2	
安全目标与责任	10	安全管理目标列入企业生产计划。	查看文件及相关记录；询问相关人员。	2	
	11	安全目标责任具体、分解落实。		2	
	12	有专项安全费用保证安全目标实现。		2	
安全制度与安全责任制	13	有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行。	查看文件资料；查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；询问相关人员。	2	
	14	各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。		2	
	15	责任与奖惩清楚。		2	

检查项目	序号	检查内容	检查要求	分值	检查得分
安全教育培育	16	企业员工教育培训计划内容具体、落实到位。	查看培训计划及落实情况；抽查现场人员1—2人对安全知识掌握程度；现场查看劳动防护用品佩戴情况；抽查现场人员1—2人对本岗位工作要求的掌握能力；查看证书。	2	
	17	员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品。		2	
	18	员工实际操作能力能满足岗位要求。		2	
	19	气瓶充装人员、危化品操作等相关人员按规定取得证书，持证上岗。		3	
安全检查	20	有完善的安全检查管理制度。	查看文件制度；查看原始记录及隐患整改记录；询问相关人员；调取现场监控。	2	
	21	制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作。		2	
	22	按照“五落实”原则对检查出的隐患进行整改。		2	
	23	各项检查相关记录真实、完整。		2	
	24	对充装人员是否按照操作规程进行检查		3	
用户安全管理	25	按规定定期对用户进行安全检查。	抽查安全检查记录及隐患整改通知；查看安全宣传资料。	2	
	26	及时整改安全隐患。		2	
	27	定期向用户开展安全宣传。		3	
场站设备管理	28	有各项场站管理制度及操作规程。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	2	
	29	定期对场站设备进行保养维护维修，站内设备运转正常，每班有记录。		2	
	30	各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。		2	
抢险抢修管理	31	有抢险队伍及装备。	现场检查；询问相关人员。	2	
事故管理	32	有生产安全事故应急预案并在行业管理部门备案。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	2	
	33	按“四不放过”原则处理各类事故。		2	
	34	无重大事故发生。		2	
	35	对各类事故事件进行统计分析，有控制措施。		2	
	36	事故档案归档及时，材料完整，保存完好。		2	

检查项目	序号	检查内容	检查要求	分值	检查得分
危险源管理	37	危险源准确具体；重大危险源评估、建档。	抽查企业风险等级及隐患排查治理双重预防机制建立情况；抽查现场人员1—2人对危险源的管理要求；现场检查。	5	
	38	处置对策明确，管理方法清楚。		2	
	39	各级人员和各单位明确危险源管理要求。		4	
消防安全管理	40	有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织演练。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	2	
	41	办公场所、生产储存等各种场所配备充足有效的消防器材及设施。		2	
服务质量评价	42	定期开展用户满意度调查收集用户建议	查阅相关资料；随机向用户了解。	2	
	43	对媒体及用户的投诉，有反馈，有记录。		2	
	44	向用户提供方便快捷的缴费方式，并提供合法的收费凭证。		2	
	45	公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据和应提交的相应资料。		2	
	46	接到用户报告燃气燃气故障，向用户及时告知采取的常规措施，并在规定时限内到现场进行处置。		2	

总得分：

核查人：

核查日期：

附件 5

燃气汽车加气企业考核评价表

检查项目	序号	检查内容	检查要求	分值	检查得分
经营许可证条件符合情况	1	有稳定、可靠并符合国家标准燃气气源。	查阅与气源供应企业签订供用气合同和气质检测报告。	2	
	2	有符合国家标准的燃气设施。	查阅各类设施（包括压力管道容器、静电防雷、消防设施等）检验有效证明。有一项不达标，直接视为“不合格”。	2	
	3	有符合安全要求的固定经营场所。	查阅固定经营场所的产权证明或房屋租赁协议。	2	
	4	企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格，经专业培训并合格的人员、数量与企业经营规模相适应。	按企业规模最低配置标准查阅领证情况。	2	
	5	燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等是否发生变化，是否发生分立、合并。	现场查阅相关材料。	2	
	6	是否按要求报送企业年度报告。	查阅报送文本。	2	
组织机构	7	有安全管理机构。	查看文件；现场检查证件，证件在有效期内；询问相关人员。	3	
	8	专、兼职安全管理人员符合规定。		3	
	9	各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。		3	
安全制度与安全责任制	10	有完善的安全管理制度并严格执行。	查看文件资料；查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；询问相关人员。	3	
	11	各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。		3	

检查项目	序号	检查内容	检查要求	分值	检查得分
安全教育培育	12	员工教育培训计划内容具体、落实到位。	查看培训计划及落实情况；抽查现场人员1—2人对安全知识掌握程度；现场查看劳动防护用品佩戴情况；抽查现场人员1—2人对本岗位工作要求的掌握能力；检查特种作业人员证书原件或复印件；证件在有效期内。	3	
	13	员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品。		3	
	14	员工实际操作能力能满足岗位要求，持证上岗。		3	
安全检查	15	制定有合理检查计划，并按照计划开展检查。	查看原始记录及隐患整改记录；询问相关人员；调取现场监控；现场检查。	3	
	16	对充装人员是否按照操作规程进行检查。		3	
	17	按照“五落实”原则对检查出的隐患进行整改。		3	
	18	各项检查相关记录真实、完整。		3	
设备安全	19	站内设备运转正常，每班有记录。	抽查相关工作记录和原始资料；查看检验证书；询问相关人员；现场检查。	3	
	20	站内计量器具、安全阀、压力表等定期检验合格。		3	
	21	定期对加气机、压缩机等设备维护保养。		3	
	22	各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。		3	
抢险抢修管理	23	有抢险队伍及装备。	现场检查；询问相关人员。	3	
事故管理	24	有燃气生产安全事故综合应急预案及消防等专项应急预案并在行业管理部门备案。	抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。	3	
	25	按“四不放过”原则处理各类事故；		3	
	26	对各类事故事件进行统计分析，事故档案归档及时，材料完整，保存完好。		3	
危险源管理	27	危险源准确具体；重大危险源评估、建档。	抽查企业风险等级及隐患排查治理双重预防机制建立情况；抽查现场人员1—2人对危险源的管理要求；现场检查。	3	
	28	处置对策明确，管理方法清楚。		2	
	29	各级人员和各单位明确危险源管理要求。		3	

检查项目	序号	检查内容	检查要求	分值	检查得分
安全设施	30	办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。	抽查相关工作记录和原始资料；查看检验证书；询问相关人员；现场检查。	3	
	31	站内避雷装置完好无损，定期检验，合格。		3	
	32	安全监控设施完好有效。		3	
	33	站内安全标志齐全、完好。		3	
服务质量评价	34	定期开展用户满意度调查收集用户建议	查阅相关资料；随机向用户了解。	2	
	35	对媒体及用户的投诉，有反馈，有记录。		2	
	36	向用户提供方便快捷的缴费方式，并提供合法的收费凭证。		2	
	37	公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据和应提交的相应资料。		2	

总得分：

核查人：

核查日期：

附件 6

山西省住房和城乡建设厅
城镇燃气安全检查反馈意见书

企业名称			
企业联系人		联系方式	
存在问题			
2024 年__月__日，经检查，发现你单位存在以下违法违规行为：			

处置建议

检查组成员（签字）:

受检企业（盖章）:

企业负责人（签字）:

主管部门（签字）:

日期: